CONSTRUCTION DETAILS
BRAMBLETT HOLLOW
NOV. 1993 93044

INTEGRAL ROLLED CURB AND CONCRETE PAVEMENT TYPICAL SECTIONS AND DETAILS

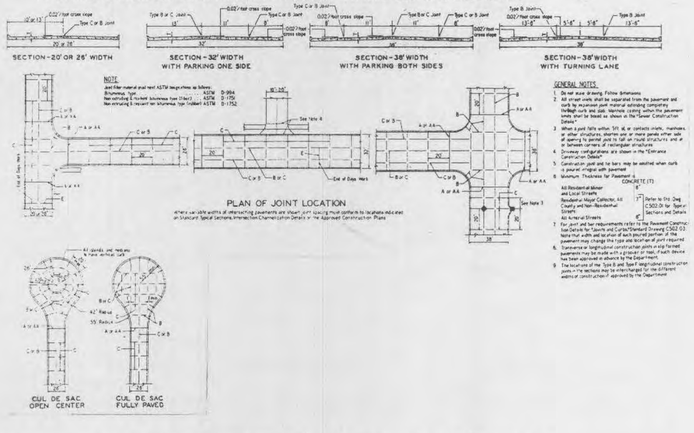

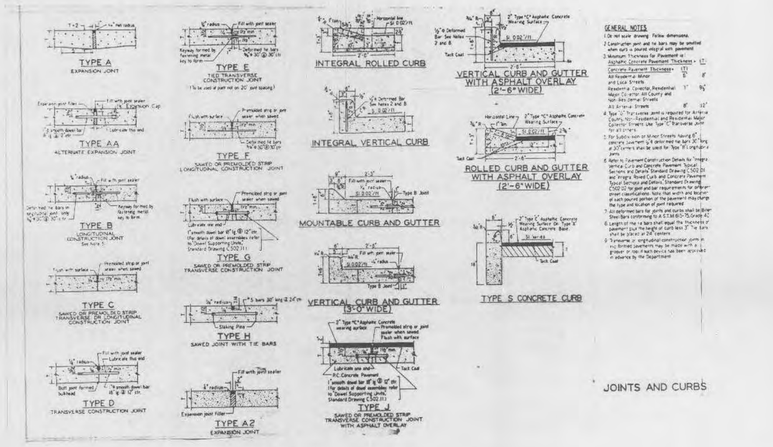

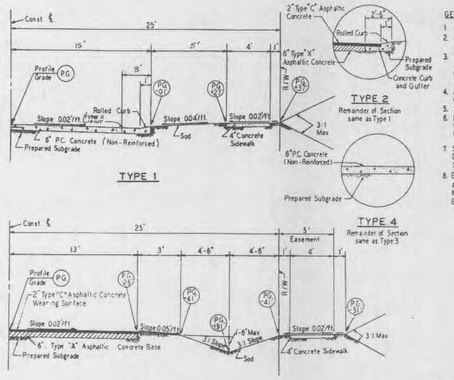

RESIDENTIAL
50' R/W 26' PAVT.

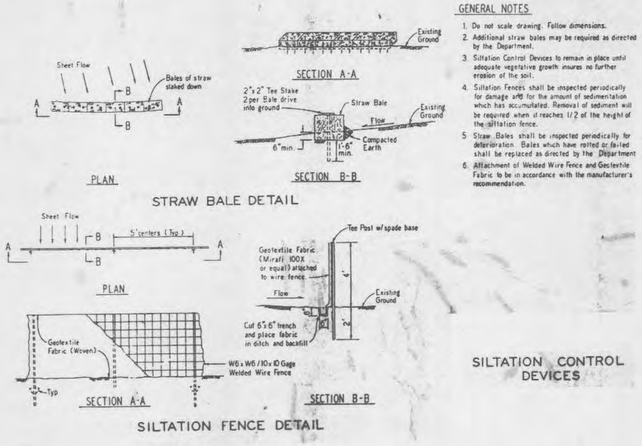

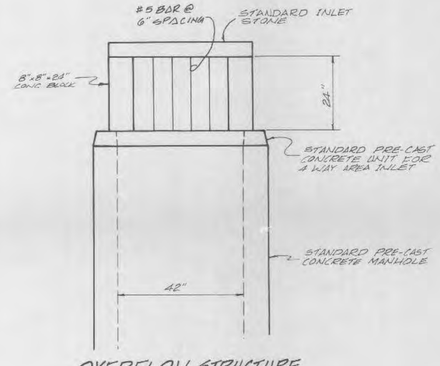

OVERFLOW STRUCTURE
N.T.S.



PAVED SWALE
N.T.S.

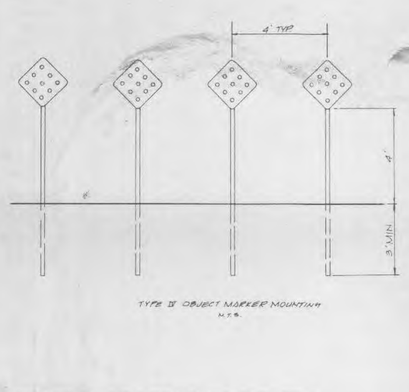

MAIN SIZE	MIN. THRUSTBLOCK BEARING DIMENSIONS TO BEAR AGAINST UNDISTURBED EARTH				
	45° BEND	22 1/2° BEND	TEE	VALVE	CROSS
2"	5'X1'	5'X1'	5'X1'	5'X1'	5'X1'
4"	1'X1'	1'X1'	2'X1'	2'X1'	1'X1'
6"	1.5'X1'	1'X1'	2'X1'	2'X1'	1'X1'
8"	2'X1'	1'X1'	2'X2.5'	2'X2'	1'X1.5'
10"	2'X2.5'	1.5'X2'	2'X3.5'	2'X3'	2'X2'
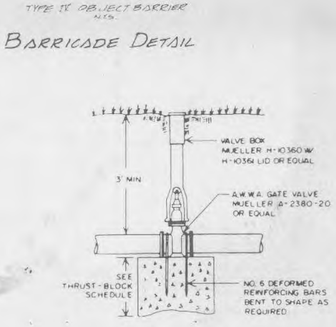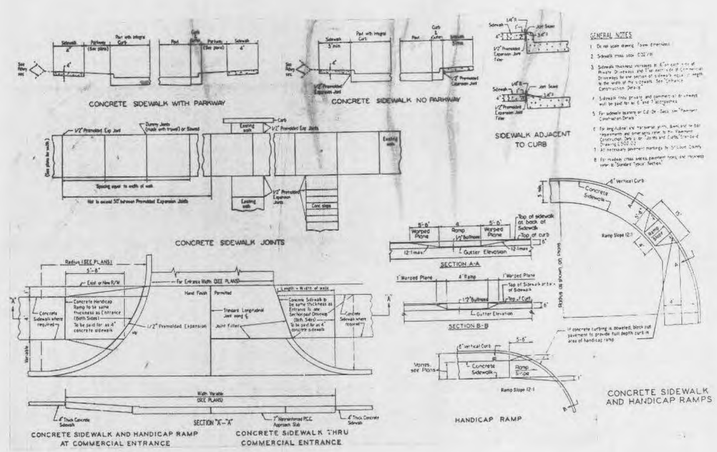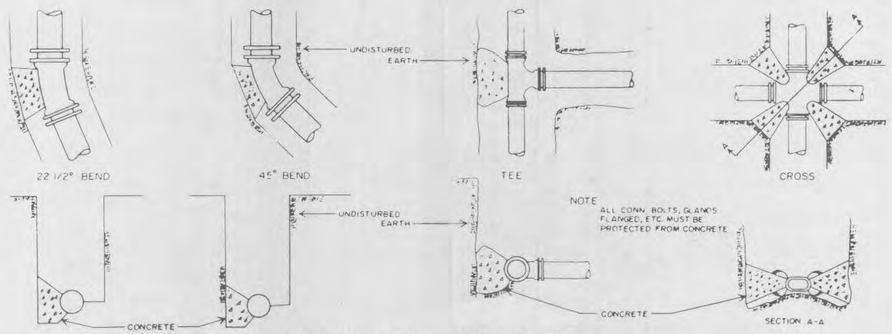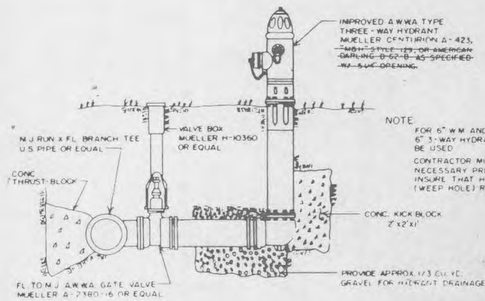
THRUST-BLOCK SCHEDULE